


Recebimento da vacina


Conferir nota fiscal



Aferir temperatura

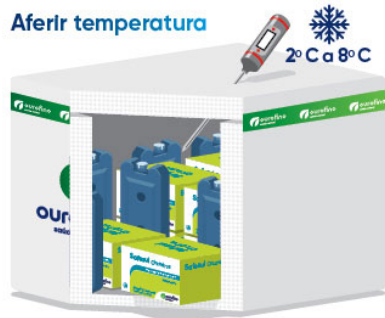


Armazenamento correto das vacinas na geladeira

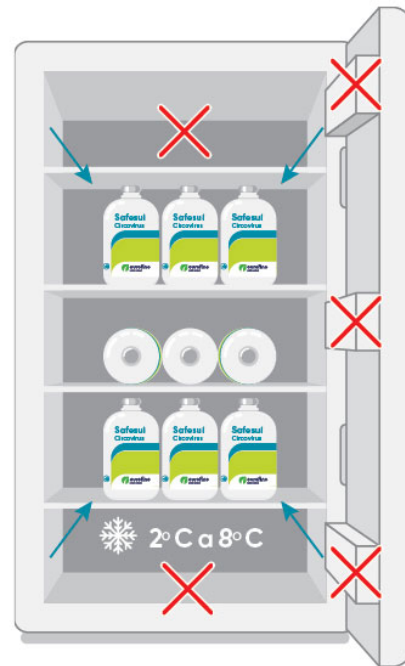

Tamanho de agulhas x fase de produção

| Categoria animal | Compr. x diâm. (mm) | Tamanho agulhas |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Animal adulto (reprodutor) | 40 x 15 45 x 15 | |
| Leitão/marrã | 40 x 12 40 x 15 | |
| Leitão (maternidade) | 10 x 8 15 x 8 | |
| Creche | 15 x 10 15 x 12 20 x 10 | |
| Recria | 30 x 10 30 x 15 | |
| Terminação | 35 x 12 40 x 12 | |

Não utilizar agulhas danificadas

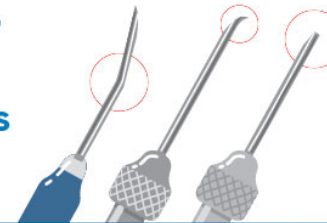

Equipamento para vacinação

Safesui Circovirus



Procedimento para realização de manejo de vacina e vacinação

- Ao receber a vacina na granja, verificar se está na temperatura correta de armazenamento (2° C a 8° C) com uso de termômetro de espeto. Caso estiver abaixo ou acima da temperatura recomendada, recusar o recebimento;
- Armazenar a vacina na parte central da geladeira, fora da caixa, deixando em pé ou deitadas. Não utilizar a mesma geladeira para armazenar qualquer outro tipo de material que não seja vacina;
- Utilizar sempre um termômetro de máxima e mínima no interior da geladeira e aferir no mínimo duas vezes ao dia (manhã e tarde). Utilizar planilha para criar histórico de dados;
- Em caso de aquecimento ou congelamento da vacina, descartar imediatamente;
- Verificar quantos animais serão vacinados levando apenas a quantidade de vacinas necessária;
- Transportar os frascos de vacinas a serem utilizadas em caixa de isopor

- apropriada, contendo gelo gel para a manutenção da temperatura;
- Utilizar agulha de tamanho e diâmetro adequados à categoria do animal a ser vacinado;
- Realizar contenção adequada do animal com o objetivo de garantir um bom manejo de vacinação;
- Não utilizar agulhas danificadas ou tortas, ponta torta ou sem ponta (romba);
- Trocar a agulha a cada leitegada ou a cada 15 animais na fase de creche;
- Em caso de sobra de vacinas ao término da vacinação, desprezar o restante e não retornar à geladeira;
- Ao finalizar o manejo de vacinação, desmontar o aplicador, higienizando-o com água corrente e secando antes de seu armazenamento. Lubrificar o anel de borracha no interior do aplicador com óleo vegetal.